


Przyłącze ciepłne
wysokoparametrowe Dn40

Węzeł ciepłny wymiennikowy kl. 9
pow. 16,9m² H=2,24m

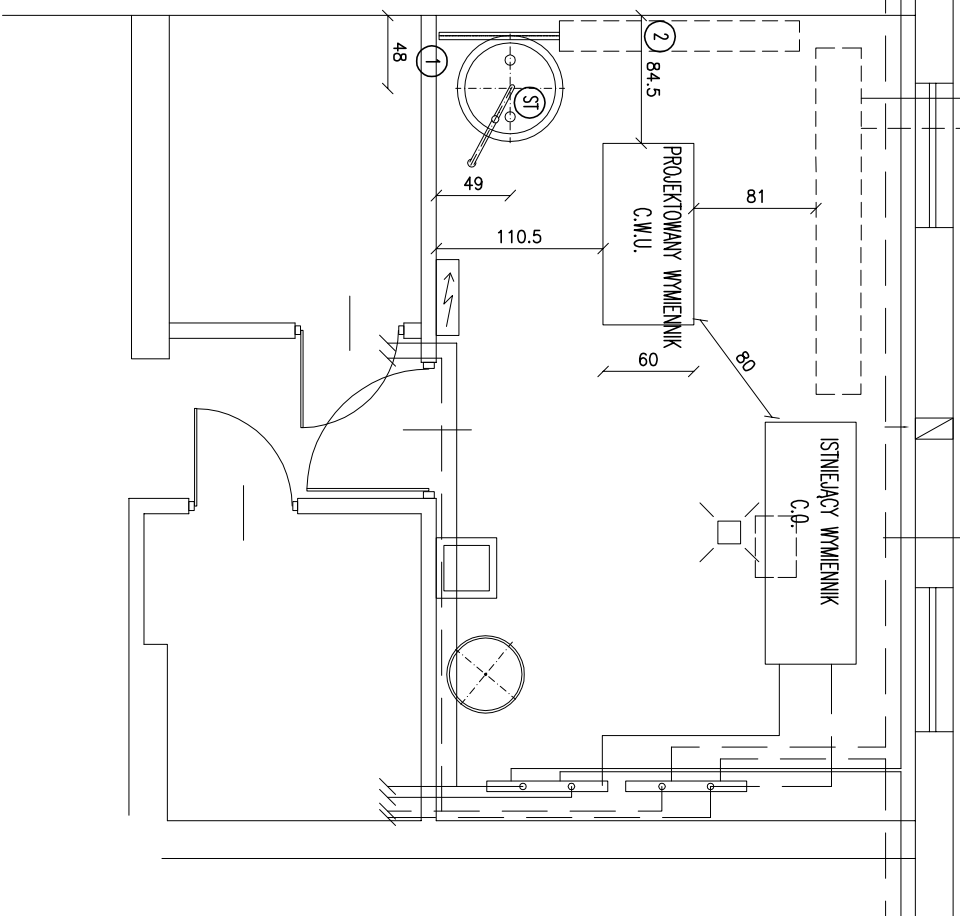

OZNACZENIA:

— istniejąca instalacja c.o. bez zmian

- ① z instalacji wody zimnej do wymiennika c.w.u. Dn 40
- ② pomiar i redukcja zimnej wody
- ⓈT projektowany stabilizator c.w.u. o poj. 250l

ROZPOWSZECZANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000 r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA **PRO-MEDICUS** sp. z o.o.



BRANŻA	INSTALACYJNA	SYMBOL	PW	NR RYS.
INWESTOR	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok”			7
ADRES	30-147 Kraków, ul. Na Błonie 7			
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z ROZBUDOWĄ WYMIENNIKOWNI O MODUŁ CIEPŁEJ WODY			
ADRES INWESTYCJI	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY UL.: ARMI KRAJOWEJ 85, 30-150 KRAKÓW			
TEMAT	ROZBUDOWA WĘZŁA CIEPŁNEGO CENTRALNEGO OGRZEWANIA O MODUŁ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ KL. 9 PROJEKT WYKONAWCZY			
TREŚĆ	RZUT WĘZŁA CIEPŁNEGO - WYTYCZNE BRANŻOWE			SKALA 1:50
DATA	04.2017			
PROJEKTANT	upr.bud. 92/2001	OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ	MAP/0491/PODS/
MGR INŻ. ZOFIA BUBKA	ZESPÓŁ			MGR INŻ. ANNA ABRAMEK