



## WYMIARY WYKOPÓW

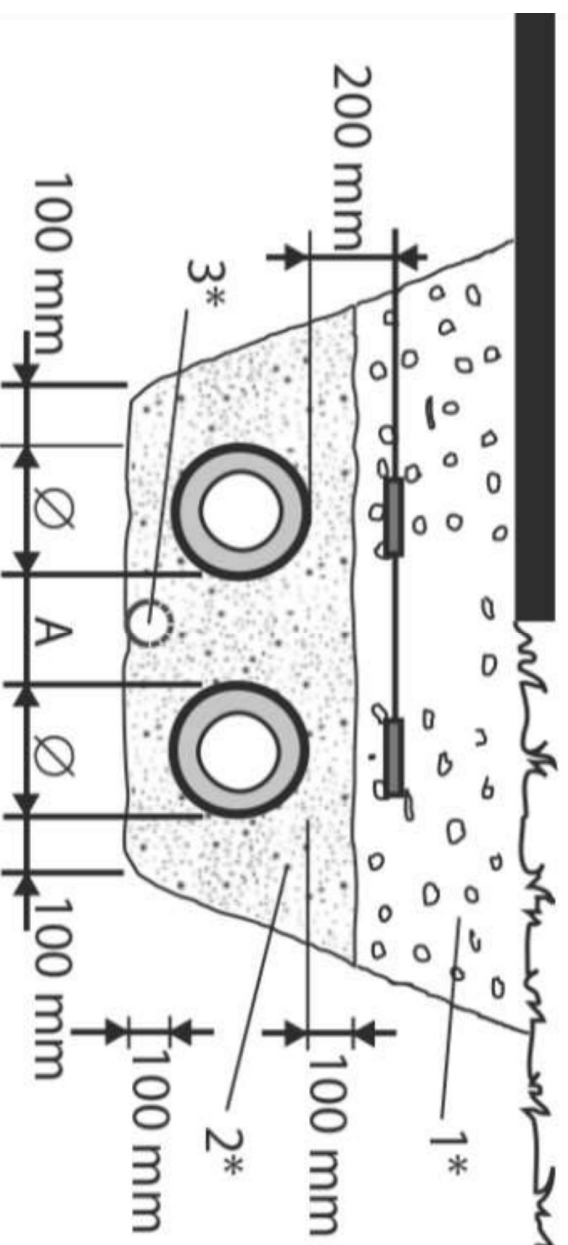

## PRZYKRYCIE RUR GRUNTEM

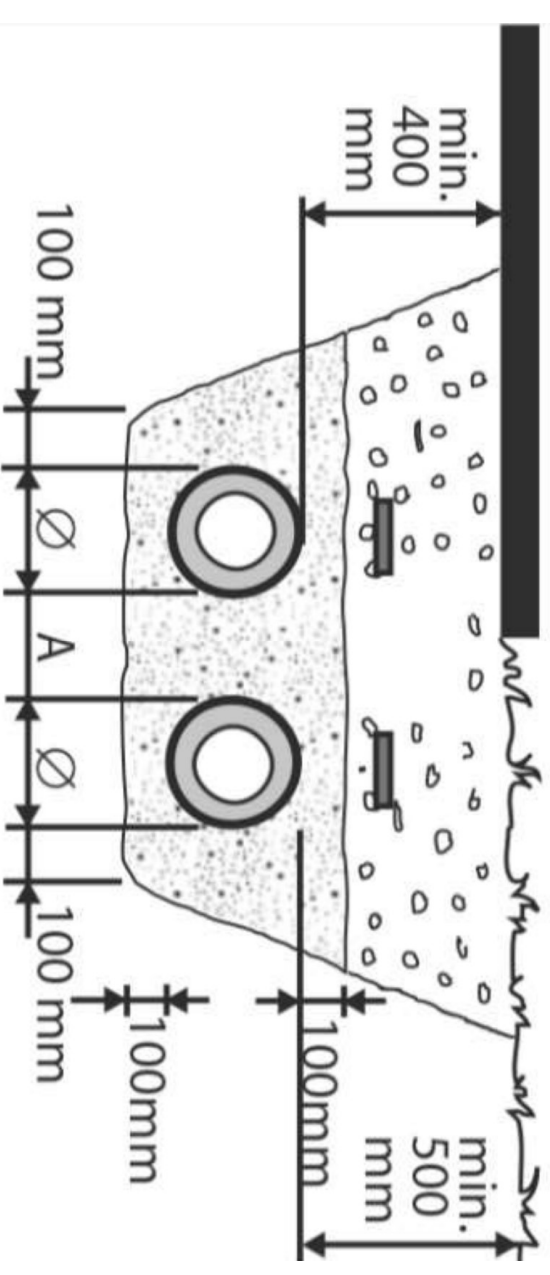

1\*) zasypka z gruntu rodzimego

2\*) podsypka i zasypka zgodna z EN 13941-2

W przypadku posadowienia rurociągów w warstwie gruntów nieprzepuszczalnych lub okresowego występowania poziomu wód gruntowych powyżej rur zaleca się na dnie wykopu zastosować drenaż umożliwiający odprowadzenie wody (poz. 3\* rysunek wyżej).